





**E9532**



RD 50/2 1,2 kΩ 2,778 VA

4x DY- 1,5 mm<sup>2</sup>

SKA-P1

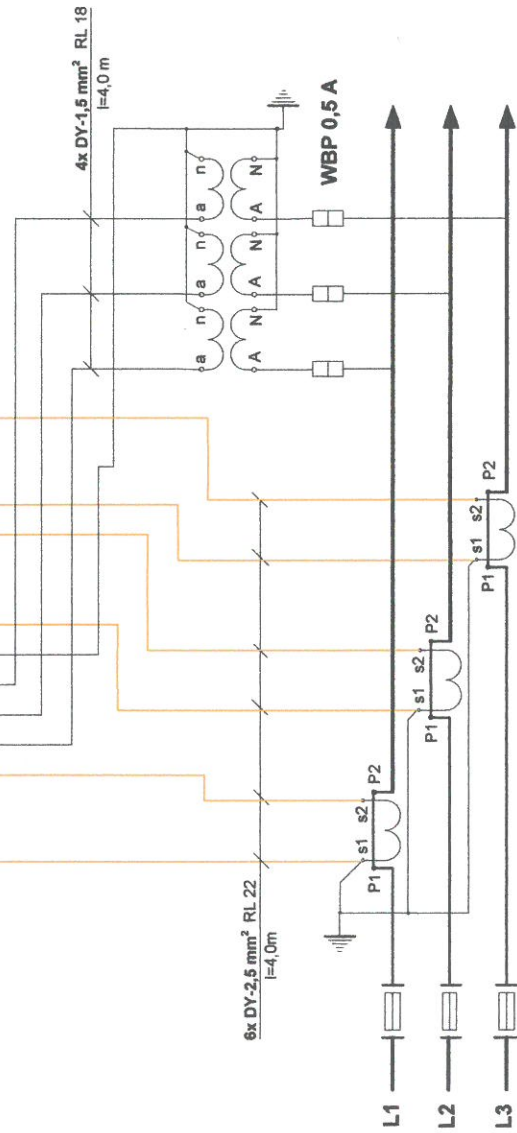


CTS 17

VTS 17

10/5A

 $15:\sqrt{3} / 0,1:\sqrt{3}$ 

**INTERBIN MK-9xc**



Aparaty oznaczone\* przystosować do plombowania  
licznik, modem i antenę dostarcza ENEA Operator Sp. z o.o.  
Karte SIM dostarcza ENEA Operator Sp. z o.o.



# Uzgodnienie nr

09649/2016

ENEA Operator Sp. z o.o./RR

27 APR 2016

Przewody nieopisane wykonąć przewodami DY 1,5 mm<sup>2</sup>

**Śruby mocujące tablicę montażową  
przystosować do plombowania.**

## UZIEMIENIE OCHRONNE

FEDERACJA SNT-NOT W POZNANIU

Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS ul. Towarowa nr 1 64-100 Leszno

II Sieci elektryczne k-8.0 w-1.0

### Schemat ideowy układu pomiarowego

**ul. Tadeusza Rejtana 64-100 Leszno**

Projektował:

Sprawdził:

Podpis:

Data:	Skala:
-------	--------

Rys. nr: