



KOMIN Z KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI W MURKU OGNIOWYM -
PRZED WPROWADZENIEM ZMIAN

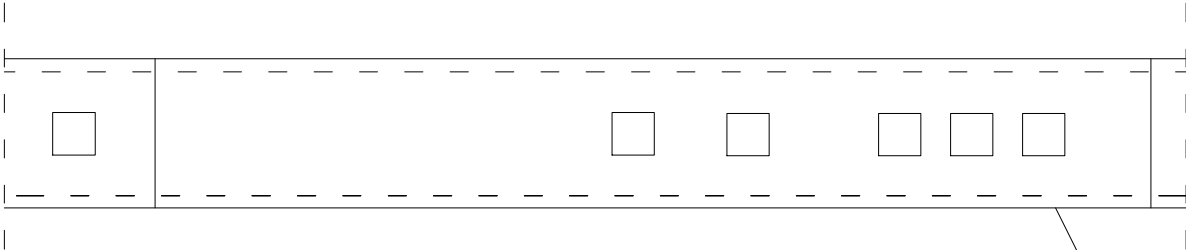


OBRÓBKA BLACHARSKA PRZEZNACZONA DO
DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU

OBRÓBKA BLACHARSKA PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU. PO DEMONTAŻU CAŁĄ GÓRNĄ
POWIERZCHNIĘ KOMINA WYRÓWNAĆ ZAPRAWĄ ELASTYCZNĄ MROZOODPORNĄ. NA TAK
PRZYGOTOWANĄ POWIERZCHNIĘ ZAMONTOWAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ Z DEMONTAŻU.
PŁYTA MONTOWANA ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW Z ZAMONTOWANĄ PODKŁADKA Z
NAWULKANIZOWANYM EPDM. Z DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM.
POMIĘDZY OBRÓBKĄ A WYRÓWNĄ POWIERZCHNIĄ KOMINA ZASTOSOWAĆ ELASTYCZNY
MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY. POPRZECZ ANALOGIĘ ROZWIĄZANIE ZASTOSOWAĆ DO
POZOSTAŁYCH KOMINÓW W MURKU OGNIOWYM.

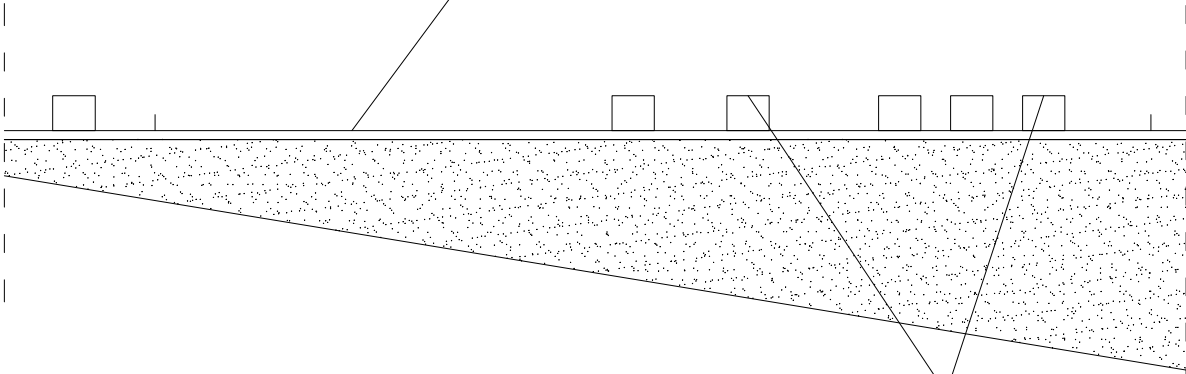


OBRÓBKA BLACHARSKA - KOMINKI - W MIEJSCU
MONTAŻU TURBOWENTÓW PRZEZNACZONE DO
DEMONTAŻU


KOMIN Z KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI W MURKU OGNIOWYM -
PO WPROWADZENIEM ZMIAN

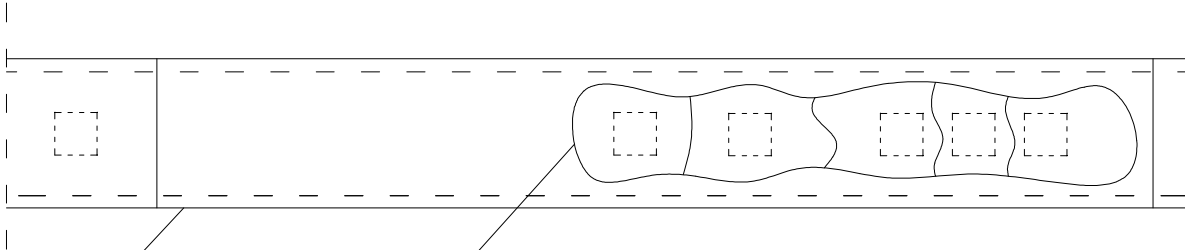

ELASTYCZNY MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCO - KLEJĄCY ,
BEZROZPUSZCZALNIKOWY

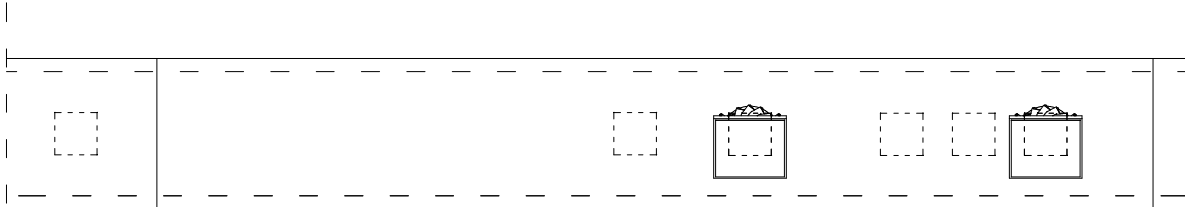

TURBOWENT(tulipan, solarny) -kanały
wentylacyjne pomieszczeń 1-wszego piętra

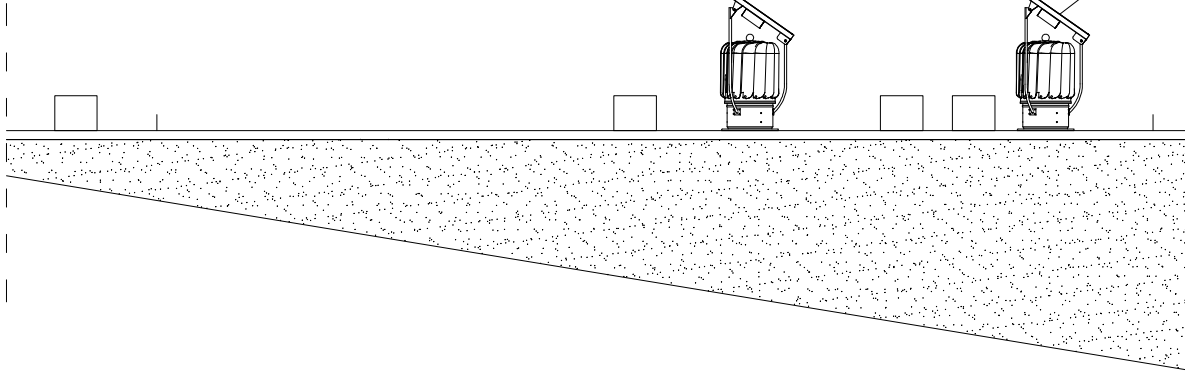

TEMAT: Usprawnienie wentylacji grawitacyjne sal lekcyjnych i korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie.		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 57, 64-100 Leszno	DATA IV.2018 r.
INWESTOR:	Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15	SKALA -
NAZWA RYS.	Sposób montażu nasad kominowych na kominach (ogniomury)	NR RYS. 11
PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0362/POOS/11	