


TABLICATG

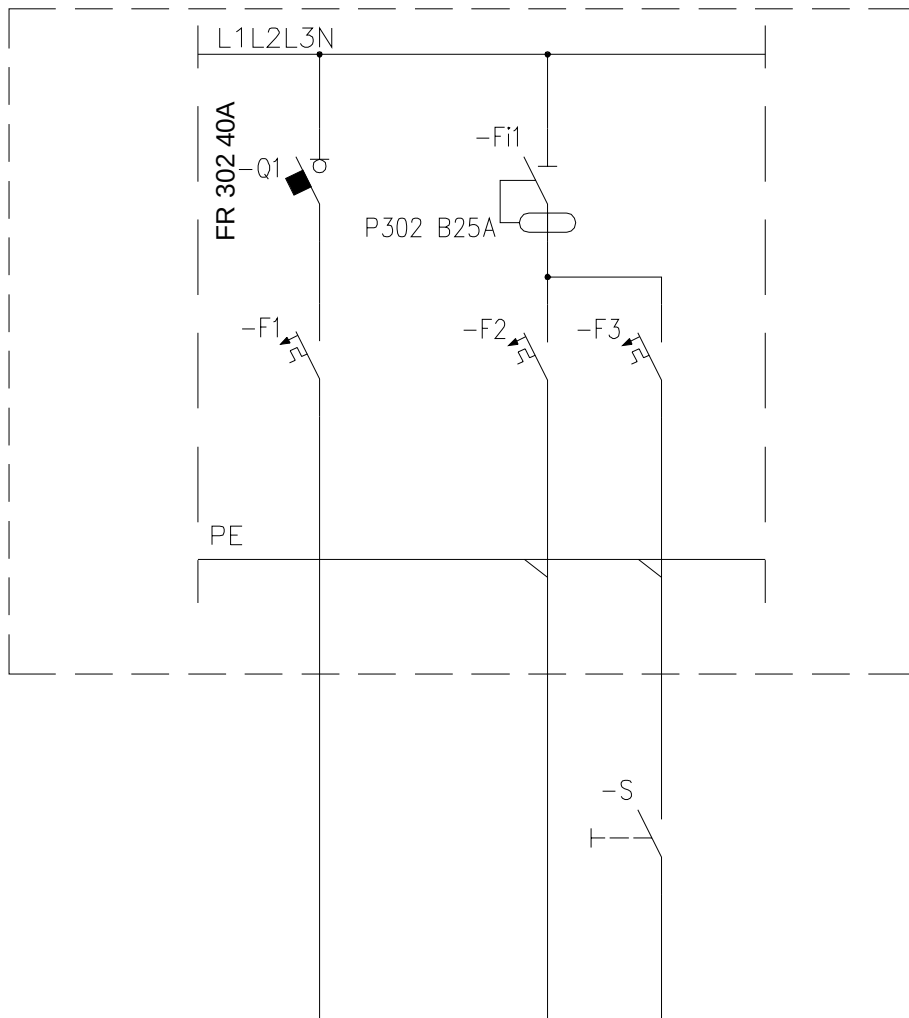

OBWÓD		Zasilanie windy		Oświetlenie szybu windy	Przycisk dzwonka	
NUMER OBWODU						
ZABEZPIECZENIE		S301 C40A		S301 B6A	S301 B6A	
TYP PRZEWODU		YKY		YKY	YKY	
PRZEKRÓJ		3x4mm ²		3x1mm ²	3x1mm ²	

Q1 - rozłącznik bezpiecznikowy FR 302 z blokadą położenia w pozycji wyłączony

Zastosowano ochronę przeciwporażeniową poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41
układ sieciowy TN - S

Pracownia Projektowa - mgr inż. Tadeusz Cieřlik, Leszno, ul. Francuska 69							
TEMAT	Dobudowa platformy przyściennej do budynku przedszkola					PPROJEKTANT: inż. Zenon Pindara upr. proj. 898/86/Lo	SPRAWDZAJĄCY: inż. Kazimierz Pawlicki upr. proj. 820/86/Lo
ADRES	Leszno, ul. Armii Krajowej 11 (dz. nr ewid. 25/2)						
TEMAT RYS.	SCHEMAT ZASILANIA WINDY						
BRANŻA		Elektryczna	skala Brak	rys 2/E	data: 01.16	str.	