


Studzienka kanalizacyjna betonowa typ 1000 z C35/45

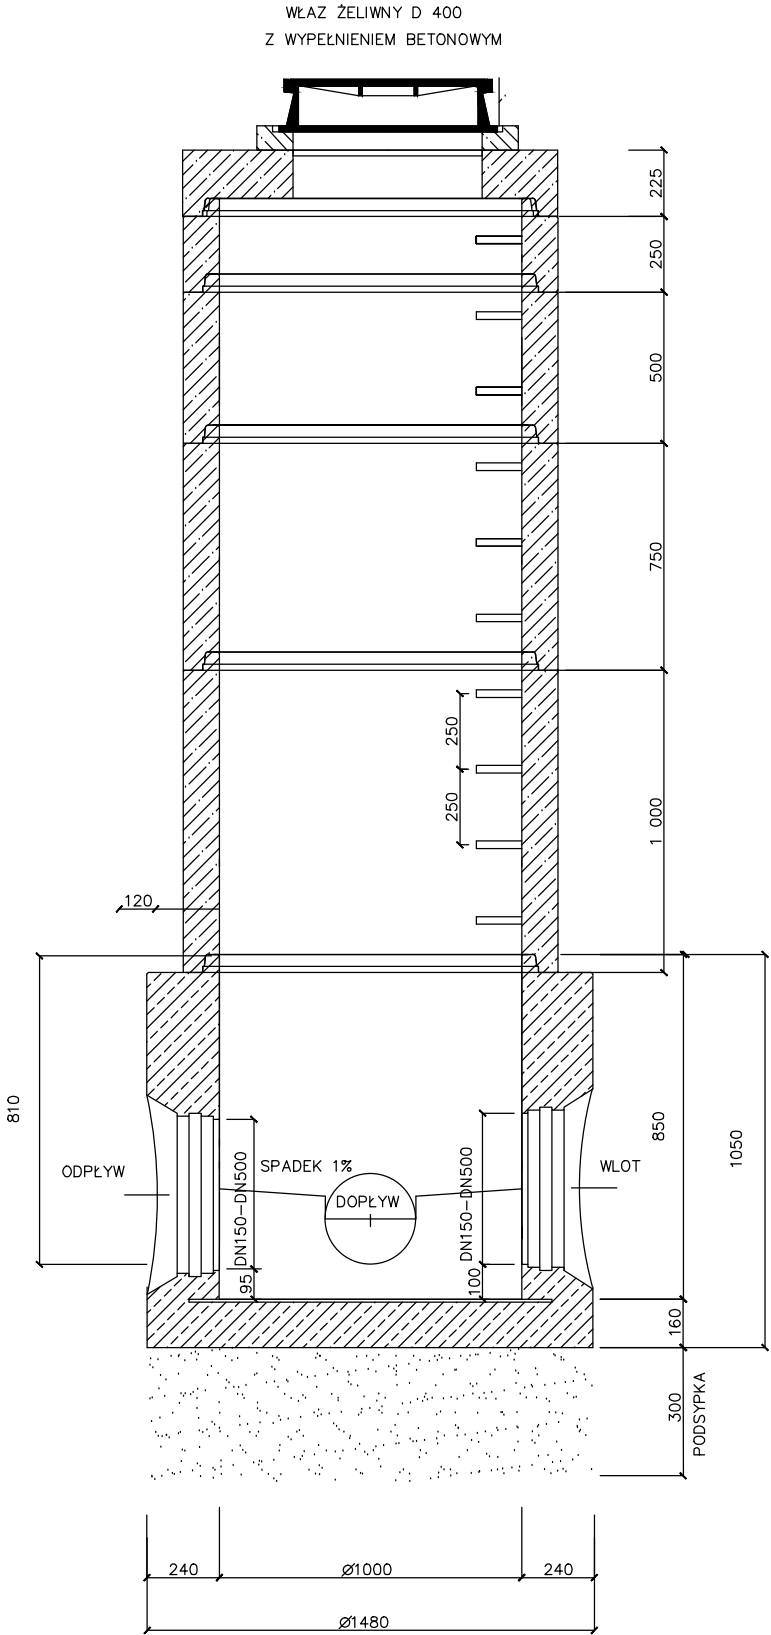

UWAGA:

Zabezpieczenie włazów żeliwnych stosować wyłącznie w terenie nieutwardzonym

Dla studni betonowych należy:

- Zastosować stopnie złączowe żeliwne powlekane.
- Zastosować systemowe pokrywy studzienne 1000/625

Rysunek: Studnie rewizyjne betonowa Ø1000 - schemat			
Temat: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej.			
Adres: W rejonie ul. Mikołaja Kopernika na dz. o nr 1/1, 2/5, 3/3, 4/3, 5/3, 6/5, 7/38 w 64-100 Leszno			
Skala: -	Projektant: mgr inż. Łukasz Fiszer WKP/0344/POOS/09	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.	
Data: 06. 2016	Asystent:		
Nr rys.: 5			