



STREFA KANAŁOWA

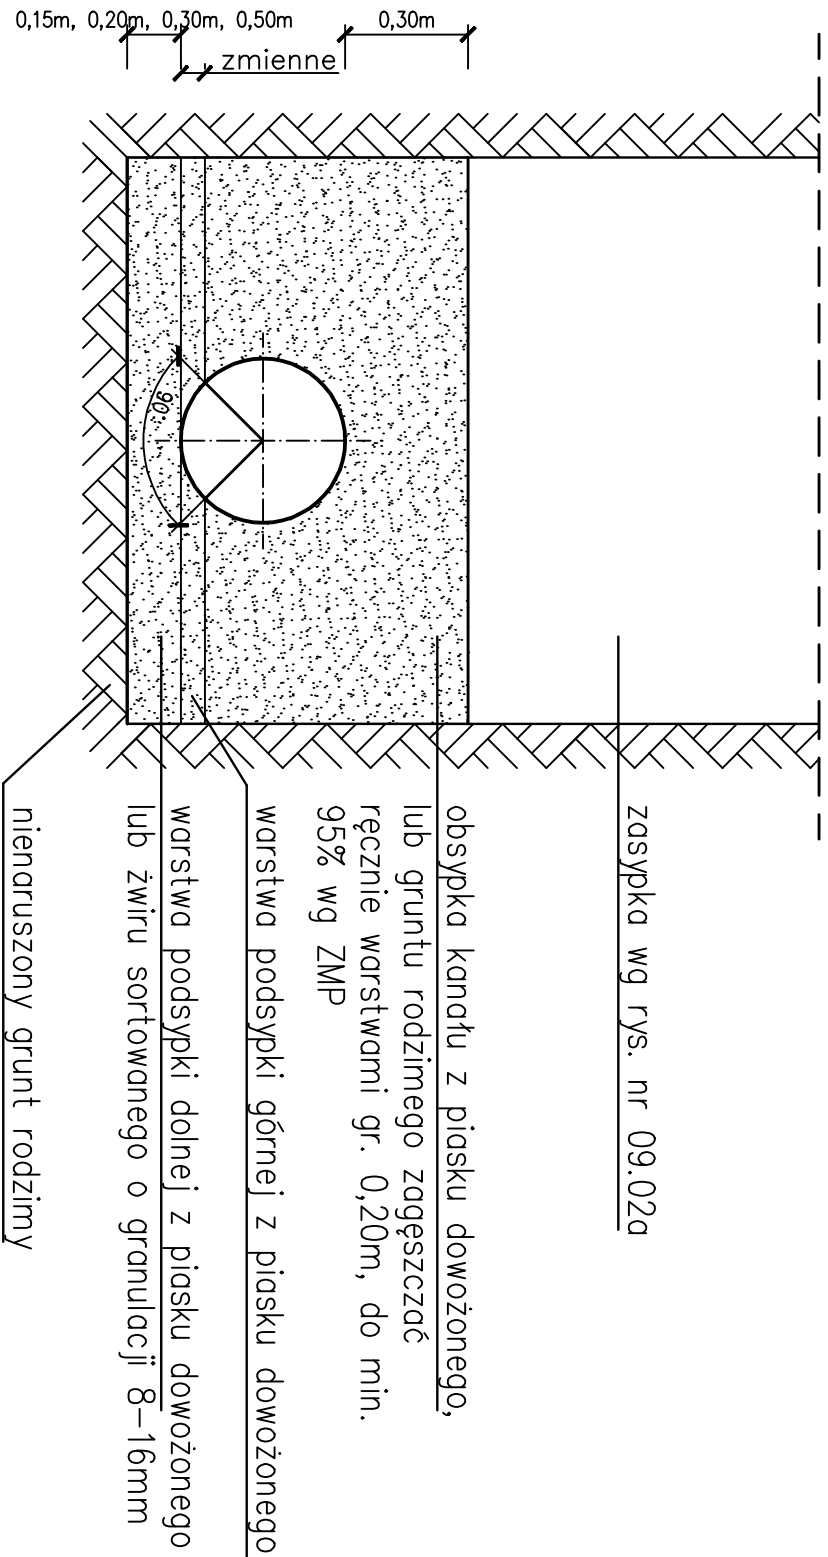

- UWAGI:
1. W podsypce należy wykonać pogłębienia pod kielichy
 2. Zagęszczenie w obrębie pachwin rur wykonane musi być ze szczególną starannością
 3. Przy wykonaniu warstwy podsypki ze żwiru sortowanego, należy ją oddzielić od warstwy obsypki geowłókniną
 4. Przyporządkowanie rodzajów wykonania grubości oraz materiału warstwy podsypki na poszczególnych odcinkach, zestawiono na profilach podłużnych projektowanych sieci

 <div><div>ZAKŁAD OBSŁUGI BUDOWNICTWA</div><div>KOLEKTOR</div><div>S.E.R.W.I.S.</div><div>64-100 LESZNO, ul. Kmitlica 69</div><div>tel./fax 65 526-77-00</div></div>		ZAMAWIAJĄCYINWESTOR MIASTO LESZNO ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno	
BUDOWA KOLEKTORA "WSCHODNIEGO" KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAKRES PODSTAWOWY		SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU
PROJEKTANT mgr inż. K. JANIAK uprawnienie projektowe nr 675/85/1a specjalność inżynierska – inżynieria		—	09.01
ASYSTENT mgr inż. T. RZEŻNIK		DATA OPRACOWANIA 05.2011	BRANŻA IS
			STADIUM PW
			NR TOMU T. 1A.